


中央幼稚園園庭の表土除却結果をお知らせします。

園庭24ヶ所のポイントにおいて表土除却の効果が確認できました。平均して0.237 μ SV/h 下がったこととなります。

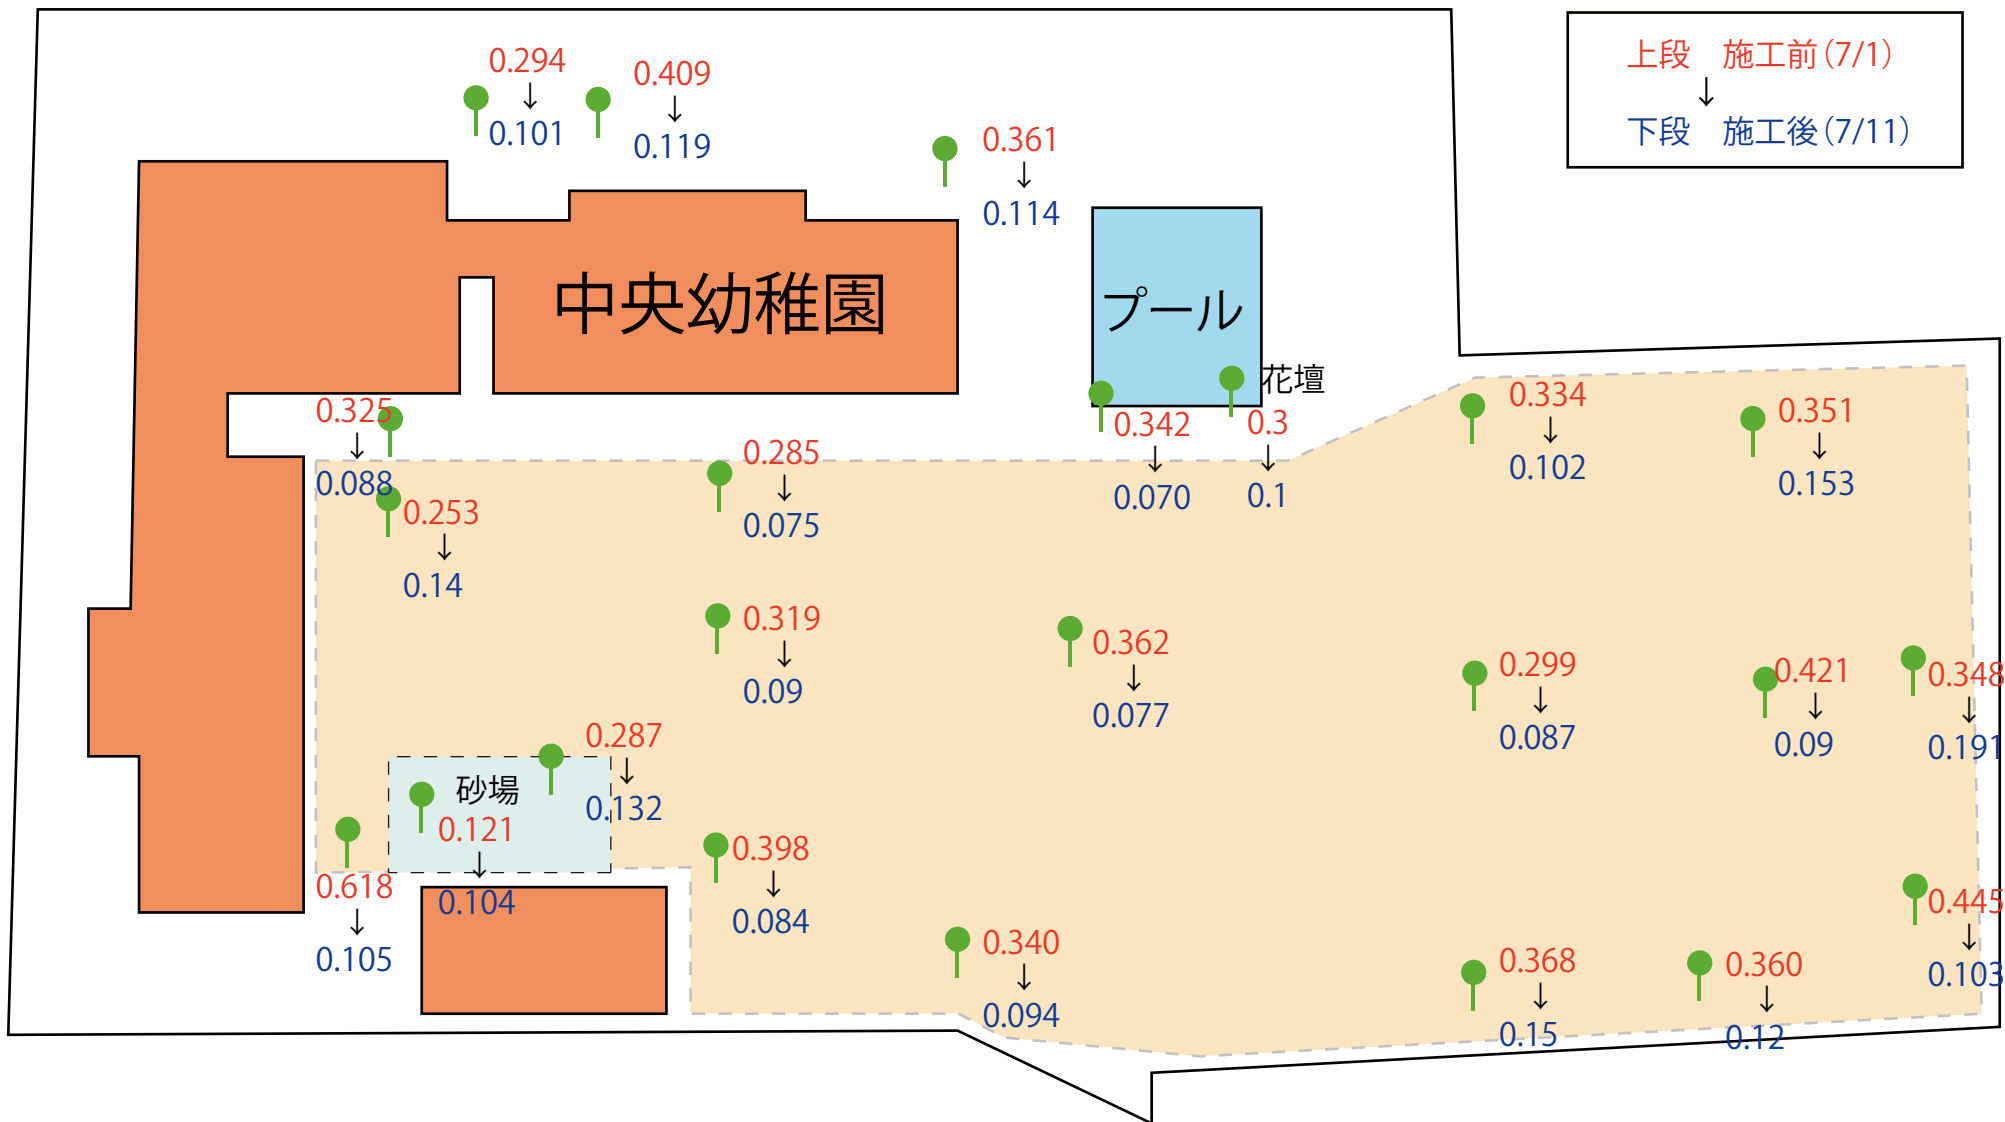

※放射線量は「はかるくん」(文部科学省貸与機器)により測定しています。